



STRASSENQUERSCHNITT 1 STATION 0 + 40.000

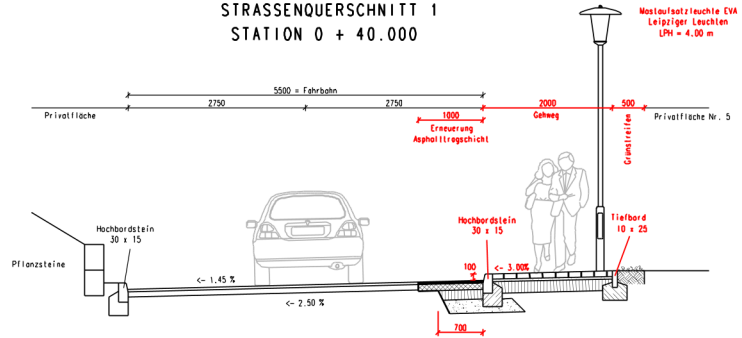

STRASSENQUERSCHNITT 2 STATION 0 + 80.000

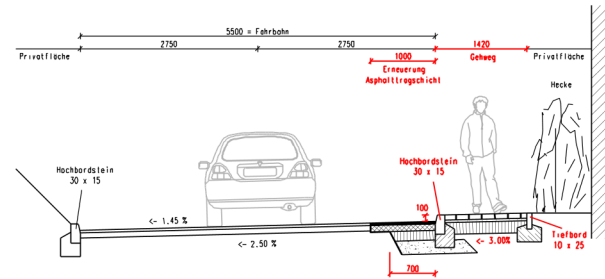

Nr. 7

Fahrbahn (RS10 12, Tafel 1, Zeile 3, F 3)

- 4.00 cm Asphaltbeton AC 11 D N, Bitumen 50/70, gem. ZTV-Asphalt StB 07
- 10.00 cm Asphalttragschicht AC 22 T N, Bitumen 50/70, gem. ZTV-Asphalt StB 07
- 15.00 cm Schottertragschicht 0/45, gem. ZTV SoB-StB 20/21, Ev2 > 150 MPa
- 21.00 cm Frostschuttschicht 0/32 GW/GI, gem. ZTV SoB-StB 20/21, Verdichtungsgrad 100 % Dpr, mit gebrochenem Kornanteil C 90/3, Kornanteil < 0.063 mm max 5.0 %, Ev2 > 120 MPa
- 50.00 cm Gesamtaufbaustärke, Rohplanum Ev2 > 45 MPa


Fahrbahn vorhanden

- 4.00 cm Asphaltbeton AC 11 D N, Bitumen 50/70, gem. ZTV-Asphalt StB 94
- 8.00 cm Asphalttragschicht AC 32 T N, Bitumen 50/70, gem. ZTV-Asphalt StB 94

Gehweg (RS10 12, Tafel 6, Zeile 1, F 2)

- 8.00 cm Betonsteinpflaster 20/10 cm, Farbe herbstlaub, gem. DIN 1338
- 4.00 cm Pflasterbett aus Brechsand 0/5, filterstabil, nach TL SoB-StB 20
- 18.00 cm Kiestragschicht 0/32, gem. ZTV SoB-StB 20/21, Ev2 > 80 MPa
- 30.00 cm Gesamtaufbaustärke, Rohplanum Ev2 > 45 MPa

Details i.M. 1 : 20



Nr.	Art der Änderung	Datum	Name

Entwurfsbearbeitung:	Projektr.	PC/12/2021/Vorentwurf
INGENIEURBERATUNGSGESELLSCHAFT JURGENS + KLUTZ + PARTNER mbH	bearbeitet	Wawel
Beratende Ingenieure VR	gezeichnet	Hime
WASSERWIRTSCHAFT-BAUWESEN-LANDSCHAFTSPLANUNG	geprüft	
OTMARSTRASSE 68, 17166 TETEROW		
TELEFON: 03986/152780 TELEFAX: 03986/1527821		
Teterow, den 09.03.2022		

Auftraggeber:	Stadt Kragelin	Anlage:	3
Bauwerk:		Blatt:	3
Markt:		Reg. Nr.:	
18236 Kragelin		Planbez:	QUERSCHN
Bauvorhaben:	VORENTWURFSPLANUNG Ausbau der Straße "Im den Hören" in der Stadt Kragelin Landkreis Rostock	Planinhalt:	STRASSENQUERSCHNITTE
Aufgestellt:	Kragelin, den	Maßstab:	1 : 50
Gesehen:	Bad Doberan, den	Genehmigt:	
Zweckverband KÜHLUNG		Gesehen:	Gustrow, den
		Landkreis Rostock, Planungsamt	